

# ダイバーシティ東京 プラザ [イベントスペース資料]




2018年7月版




## イベントスペースのご案内



1F

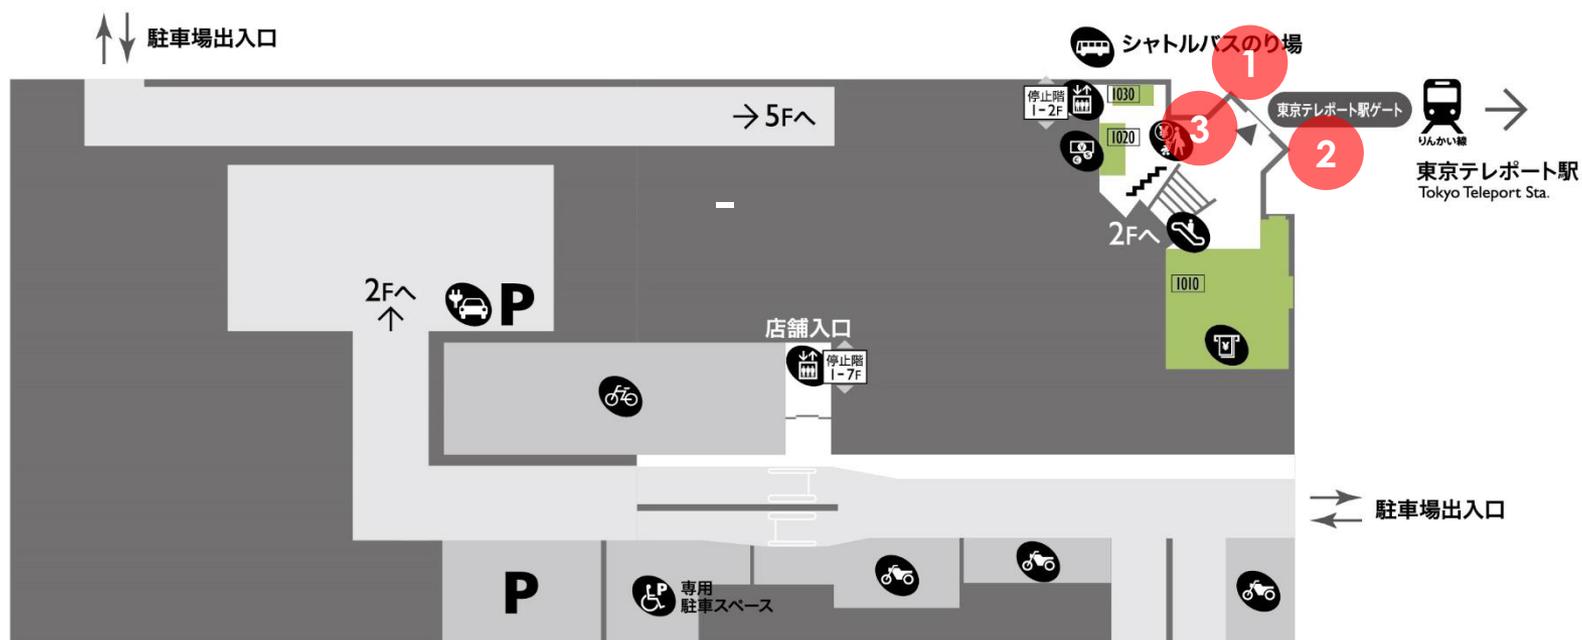


3F

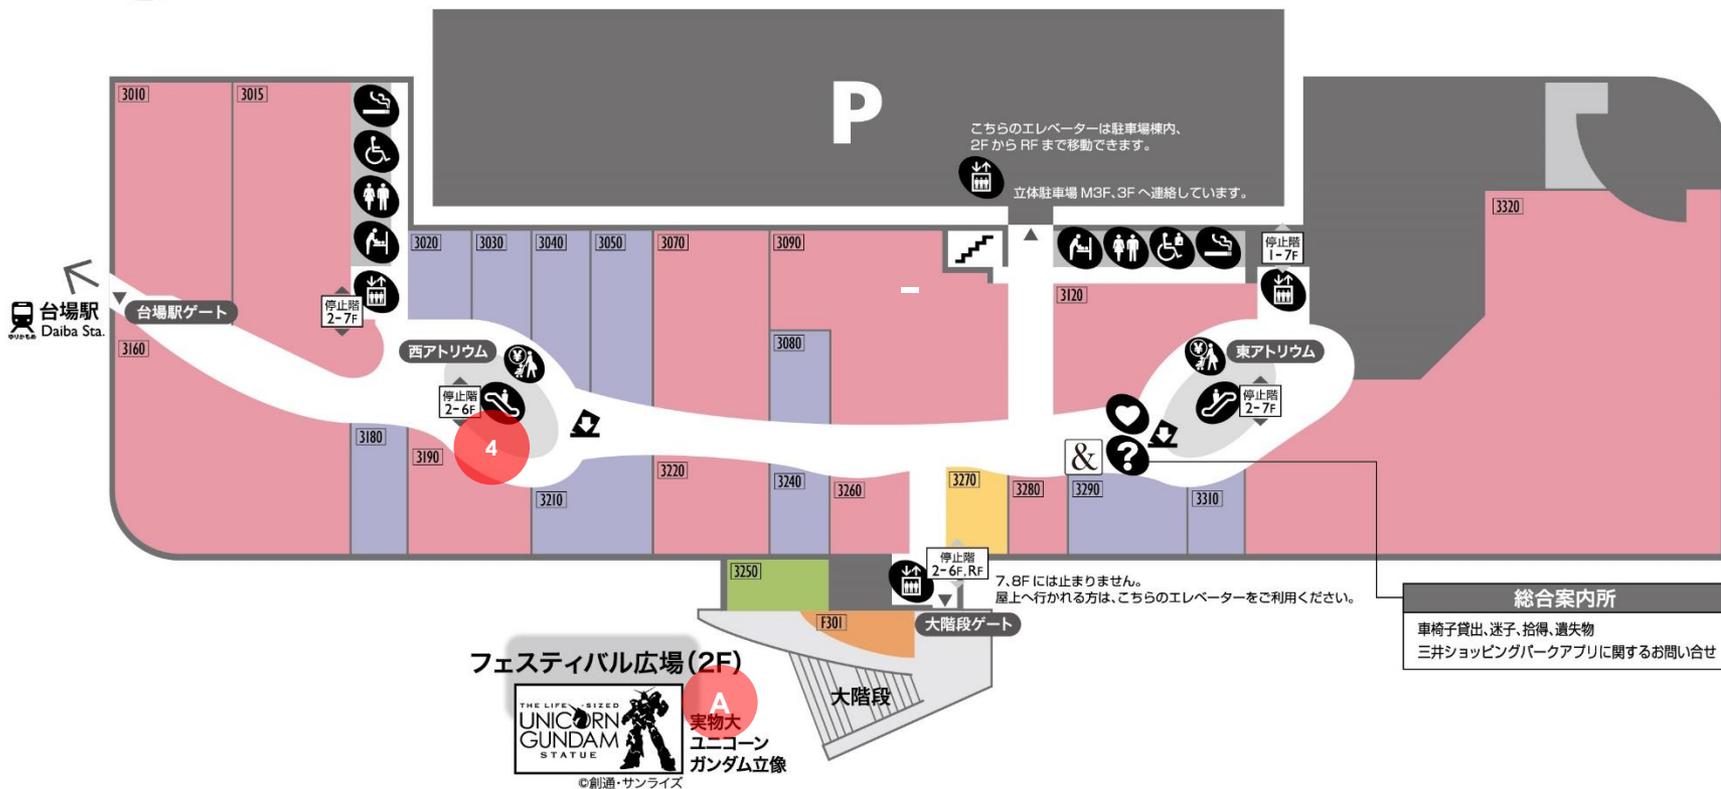

4F

**カードデスク**  
三井ショッピングパークカードに関する  
お手続き・お問合せ 11:00-19:00

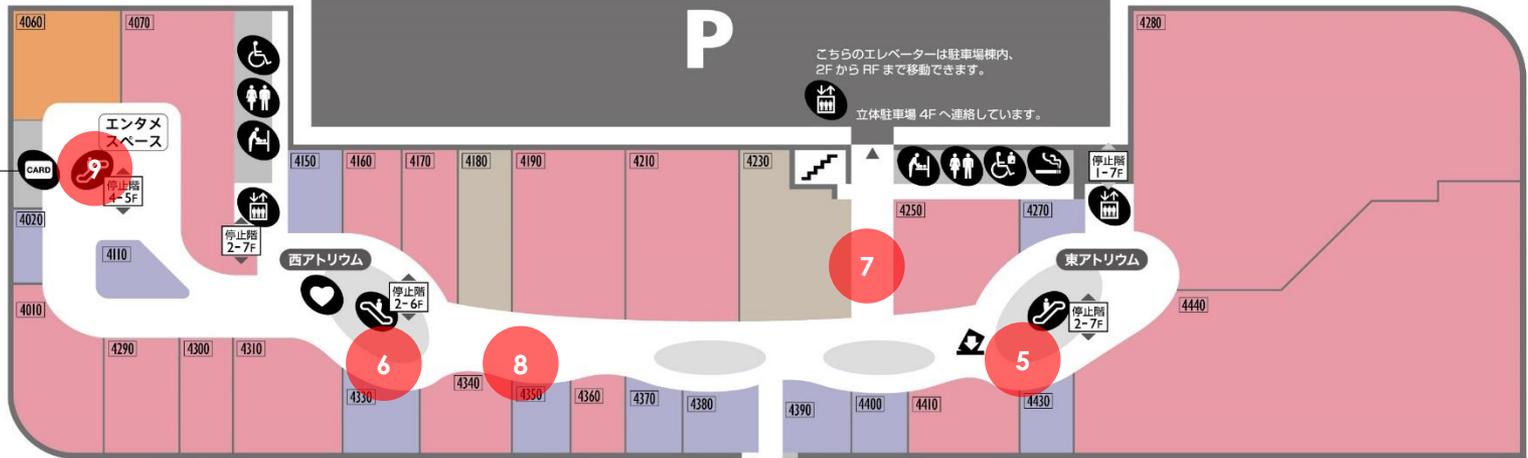


こちらのエレベーターは駐車場棟内、  
2F から RF まで移動できます。  
立体駐車場 4F へ連絡しています。

停止階 2-6F,RF

7,8F には止まりません。  
屋上へ行かれる方は、こちらのエレベーターをご利用ください。

5F

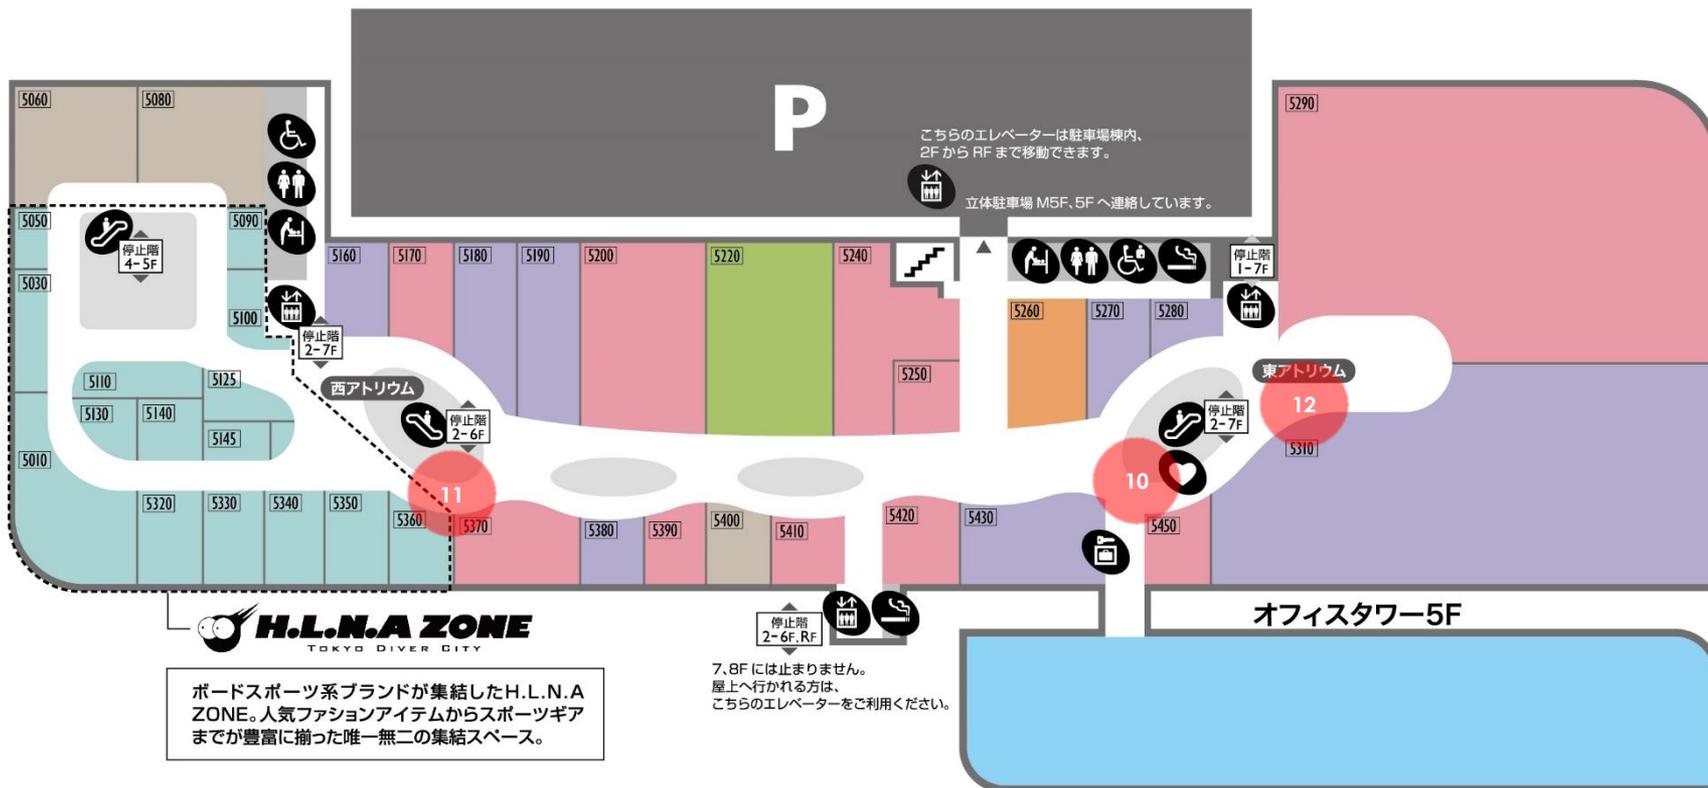




## 各スペースの詳細情報



1

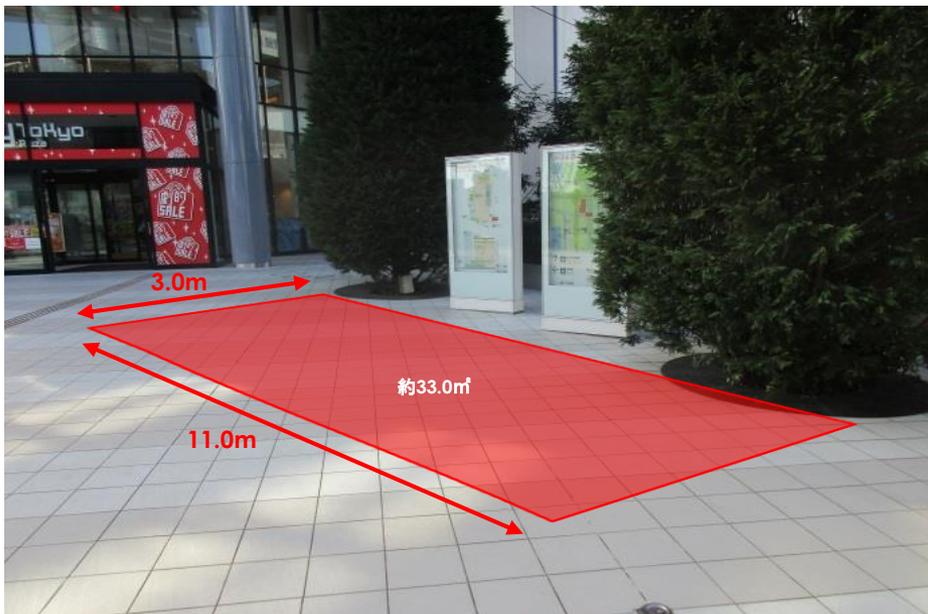

## 東京テレポート駅ゲートA(フジテレビ側・屋外)

■場所 1階 東京テレポート駅ゲート(屋外)  
イベントスペースA

■面積 約33.0m<sup>2</sup>(W11.0m×D3.0m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR、キッチンカー等
- 電源: 100V/12A・1回路
- 水道: なし
- 車両搬入: 可
- 音出し: 要調整




(使用実績: キッチンカー)

ツリ裏から電源(1回路)



2

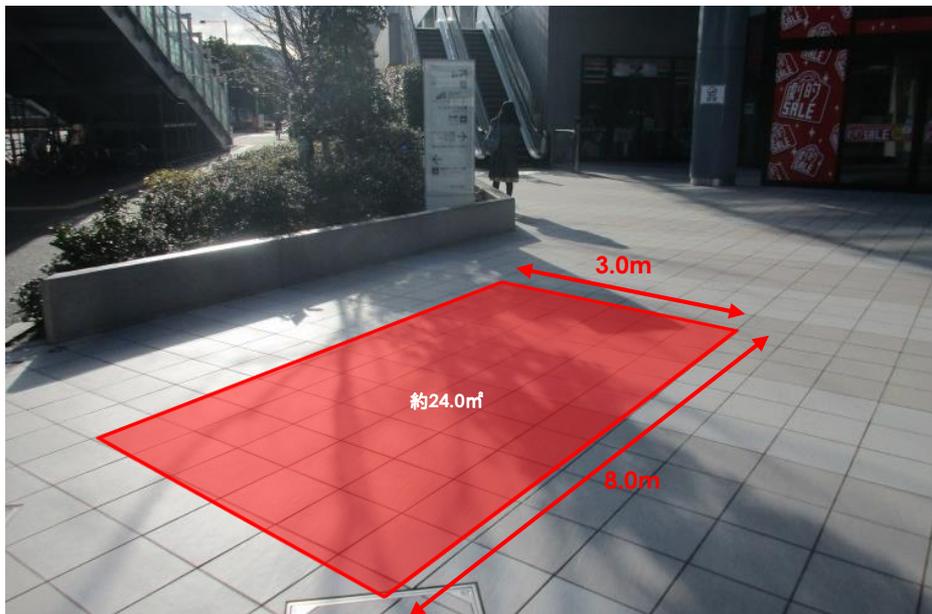

## テレポート駅ゲートB(セブンイレブン側・屋外)

■場所 1階 東京テレポート駅ゲート(屋外)  
イベントスペース B

■面積 約24.0㎡ (W8.0m × D3.0m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR、キッチンカー等
- 電源: 100V / 12A・2回路
- 水道: あり(散水栓)
- 車両搬入: 可
- 音出し: 要調整




(使用実績:ドクターフィッシュ体験)



案内板裏から電源(1回路)  
散水栓あり



3

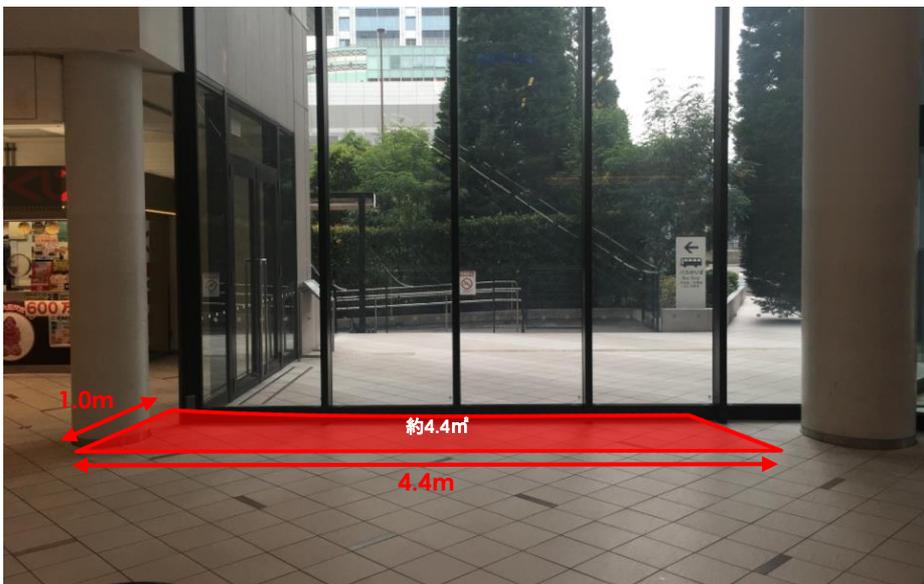

## 東京テレポート駅ゲート(屋内)

■場所 1階 東京テレポート駅ゲート(屋内)  
イベントスペース

■面積 約4.4㎡(W4.4m×D1.0m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR、食催事等
  - 電源: 100V/20A・1回路
  - 水道: なし
  - 車両搬入: 不可
  - 音出し: 要調整
- ※24時間通路のため夜間対応について施設担当と要相談




(使用実績: 抽選会)




(使用実績: 書家イベント)

電源1回路

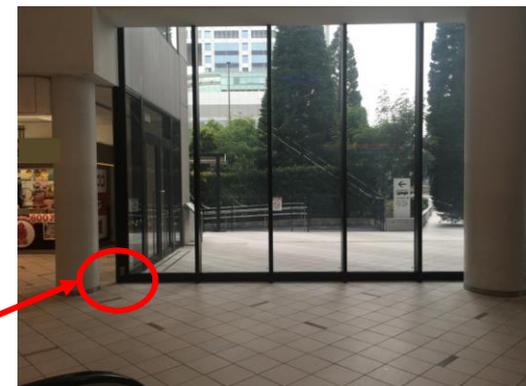

4

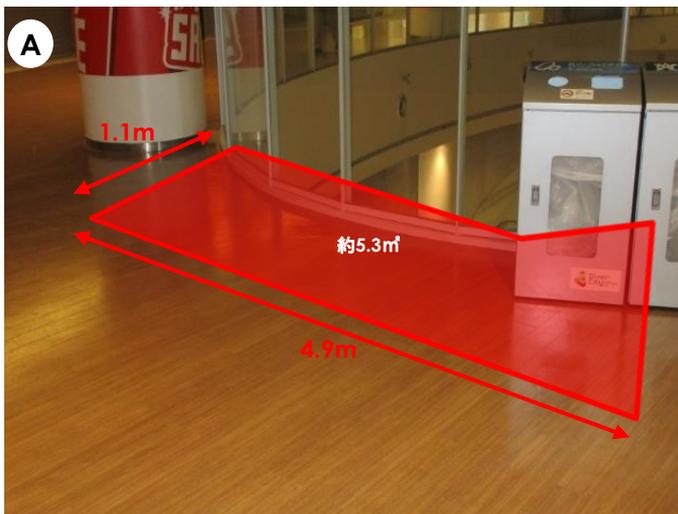

### 3階 西アトリウム

|       |  |
|-------|--|
| ■場所   | 3階 西アトリウムA(またはB)   |
| ■面積   | (A)約5.3m <sup>2</sup> (W4.9m×D1.1m)<br>(B)約7.2m <sup>2</sup> (W6.6m×D1.1m) |
| ■床耐荷重 | —  |
| ■使用時間 | 10:00~21:00  |
| ■設営撤去 | —  |

#### 使用可能設備

- 使用用途: PRイベント
  - 電源: 100V/20A・1回路
  - 水道: なし
  - 車両搬入: 不可
  - 音出し: 要調整
- ※電源が遠いので20m以上のケーブル必須  
※実施内容には審査があります




(使用実績: 教育系)



(使用実績: パッケージPR)

5

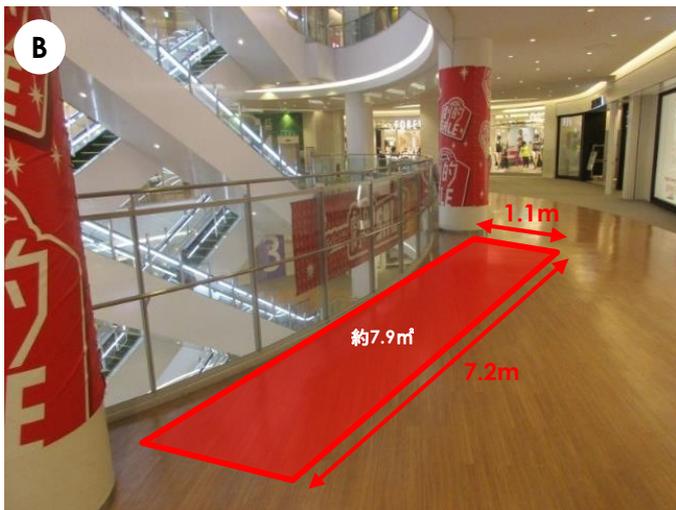


## 4階 東アトリウム

|       |  |
|-------|--|
| ■場所   | 4階 東アトリウムA(またはB)                               |
| ■面積   | (A)約5.1㎡(W4.7m×D1.1m)<br>(B)約7.9㎡(W7.2m×D1.1m) |
| ■床耐荷重 | —  |
| ■使用時間 | 10:00~21:00                                    |
| ■設営撤去 | —  |

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR
  - 電源: 100V/12A・1回路
  - 水道: なし
  - 車両搬入: 不可
  - 音出し: 要調整
- ※電源が遠いため20m以上のケーブル必須

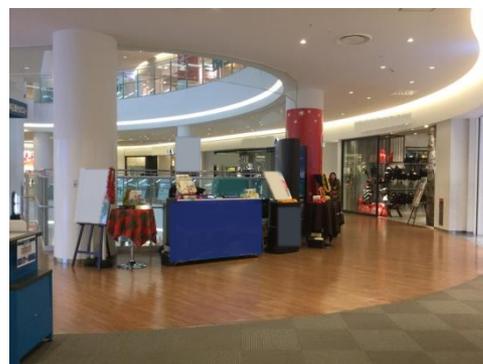

(使用実績: バケーションPR)



(使用実績: 教育系)

6



## 4階 西アトリウム

■場所 4階 西アトリウム(エスカレーター周辺)

■面積 A: 約5.3㎡(W4.9m×D1.1m)  
B: 約7.2㎡(W6.6m×D1.1m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: PRイベント
  - 電源: 100V/12A・1回路
  - 水道: なし
  - 車両搬入: 不可
  - 音出し: 不可
- ※電源が遠いので20m以上のケーブル持込必須




(使用実績: ウォーターサーバーPR)



(使用実績: キャリアPR)

7

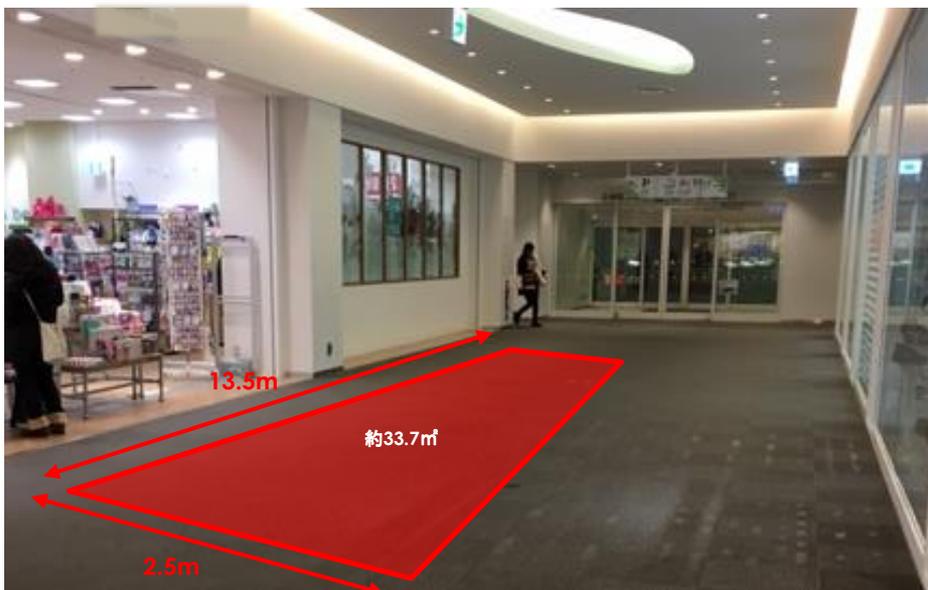

## 4階 駐車場連絡通路

|       |                      |
|-------|----------------------|
| ■場所   | 4階 駐車場連絡通路           |
| ■面積   | 約33.7㎡(W13.5m×D2.5m) |
| ■床耐荷重 | —                    |
| ■使用時間 | 10:00～21:00          |
| ■設営撤去 | —                    |

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR、ワゴン催事、ワークショップ等
- 電源: 100V/12A・2回路
- 水道: なし
- 車両搬入: 不可
- 音出し: 要調整



(使用実績: ワークショップ)




(使用実績: PC体験会)



電源2回路

8

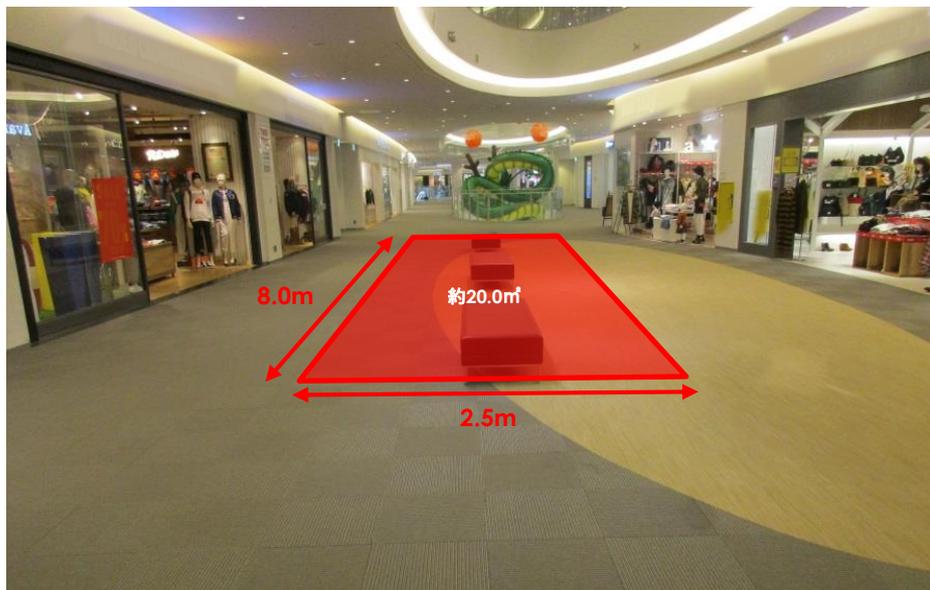

## 4階 RODEO CROWNS WIDE BOWL前

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| ■場所   | 4階 RODEO CROWNS WIDE BOWL前<br>共有通路 |
| ■面積   | 約20.0㎡(W8.0m × D2.5m)              |
| ■床耐荷重 | —                                  |
| ■使用時間 | 10:00～21:00                        |
| ■設営撤去 | —                                  |

### 使用可能設備

- 使用用途: ワゴン催事、PRイベント等
- 電源: 100V/12A・2回路
- 水道: なし
- 車両搬入: 不可
- 音出し: 不可



(使用実績: タッチ&トライイベント)



(使用実績: 物産展)

9



## 4階 エンタメスペース

|       |  |
|-------|--|
| ■場所   | 4階 エンタメスペース                                  |
| ■面積   | 約120.0㎡(W12.0m×D10.0m)<br>仮設ステージ:W5.4m×D3.6m |
| ■床耐荷重 | —  |
| ■使用時間 | 10:00~21:00                                  |
| ■設営撤去 | —  |

### 使用可能設備

- 電源:100V/12A・8回路
- 水道:なし
- 車両搬入:不可
- 音出し:可



(使用実績:トークショー)




(使用実績:浴衣催事)



(展示イベント等もご相談ください)

10

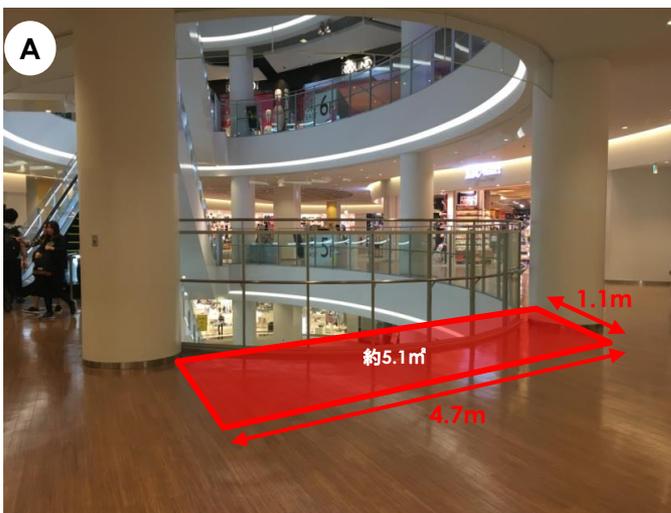

## 5階 東アトリウム

■場所 5階 東アトリウムA(またはB)

■面積 (A)約5.1㎡(W4.7m×D1.1m)  
(B)約7.9㎡(W7.2m×D1.1m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: イベントPR
- 電源: 100V/12A・1回路
- 水道: なし
- 車両搬入: 不可
- 音出し: 要調整
- ※電源が遠いため20m以上のケーブル必須



(使用実績: ウォーターサーバー)

11



## 5階 西アトリウム

■場所 5階 西アトリウム(エスカレーター周辺)

■面積 A: 約5.3㎡(W4.9m×D1.1m)  
B: 約7.2㎡(W6.6m×D1.1m)

■床耐荷重 —

■使用時間 10:00~21:00

■設営撤去 —

### 使用可能設備

- 使用用途: PRイベント
  - 電源: 100V/12A・1回路
  - 水道: なし
  - 車両搬入: 不可
  - 音出し: 不可
- ※電源が遠いので20m以上のケーブル持込必須

12



## 5階 ABCマート前

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ■場所   | ABCマート前               |
| ■面積   | 約20.0㎡(W4.5m × D4.5m) |
| ■床耐荷重 | —                     |
| ■使用時間 | 10:00～21:00           |
| ■設営撤去 | —                     |

### 使用可能設備

- 使用用途: ワゴン催事、PRイベント等
- 電源: 100V/12A・1回路
- 水道: なし
- 車両搬入: 不可

A



## フェスティバル広場

|       |                        |
|-------|------------------------|
| ■場所   | 2階 フェスティバル広場           |
| ■面積   | 約204.0㎡(W17.0m×D12.0m) |
| ■床耐荷重 | —                      |
| ■使用時間 | 10:00～21:00            |
| ■設営撤去 | —                      |

### 使用可能設備

- 使用用途:アーティストライブ、ワゴン催事、PRイベント等
  - 電源:100V/20A・4回路(それ以上使用時は分電盤工事が必要)
  - 水道:なし
  - 車両搬入:可
  - 音出し:可(機材は持ち込み)
- ※フェスティバル広場横の搬入ゲート W2500×H3200

当施設をご使用いただくにあたっての  
注意事項



## 什器の搬入・搬出時

### ①備品の貸出について

台車、カゴ台車、ベルトパーテーション等の貸出は行っておりません。事前にご準備ください。

## 設営時・撤去時

### ①作業時間について

基本的には営業時間外に行っていただきます。

なお、営業時間外でも安全を第一とし、細心の注意を払いながらの作業をお願いいたします。

また、事前に申請いただいている時間外での作業は厳禁です。

### ②電源の使用について

事前に申請をいただいている場合（催事電源安全確認票をご提出いただいている場合）のみ、ご案内可能となります。

当日急にご希望いただいてもご案内致しかねますので、予め確認の上、申請をお願いいたします。

### ③高さ制限について

近隣テナントの視認性を第一とし、基本的には1,500mmまでとなります。

ただし、設置物によっては設置角度の調整等によって可能な場合もございます。

事前にレイアウト図を提出いただく際に、什器の容量（幅・高さ・奥行き等）もご提示ください。

また、高さ制限の越えている什器については、当日施設チェック時に設置場所の変更をお願いする場合がございます。

### ④什器・備品の貸出について

施設より貸出可能な備品（机、椅子、パーテーション、台車等）は一切ございません。出店者様にてあらかじめ必要数をご確認の上ご用意をお願いいたします。

## その他

### ①事前告知について

施設ホームページ及びイベント当日に館内アナウンス告知を希望される際には、申請書がございますので、必要事項をご記入の上ご提出ください。ホームページでの掲載告知の場合には、画像も併せて掲載することが可能です。ご希望であればJPEGデータも併せてご提示ください。

なお、館内アナウンス文書については、施設にて確認し、修正をお願いする場合がございます。また、出店者にて事前告知をされる際に施設ロゴ等の使用を希望される際にはご相談ください。新聞、雑誌等に広告掲載をされる際には、事前に広告予定のものを提出してください。

### ②音出し、BGMの使用について

その場にいる方のみにはしか聴こえない音量でお願いします。

イベント催事にて簡易音響機材を持ち込んでの音出しは原則禁止となっております。

また、音出し可能場所にて施設音響機器の使用を希望される際には、その旨事前にご相談ください。他のイベントで使用する場合もあり、ご案内できないこともございます。オペレーターの方のご調整もご出店者にてお願いいたします。

### ③呼び込み、チラシの配布について

**呼び込みはスペース付近のみ、チラシ配布は申請書を提出いただければ別場所での配布も可。それ以外は厳禁となります。**

テナント店舗も同様のルールで対応いただいておりますので、厳守でお願いします。もしもスペース付近以外での行為を見かけた場合、監視カメラで確認できた場合には即嚴重注意となり、今後のご出店が難しくなる場合もございますのでご注意ください。

### ④水、シンクの使用について

従業員スペースにシンクがございますので、必要に応じて貴社にてご対応をお願いいたします。ただし、水を使用するイベントの場合には事前にその旨、ご相談ください。

### ⑤ゴミ処理について

基本的にお持ち帰りいただいております。

施設内で処理をご希望の方は事前に施設担当へご相談ください。